

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー) 注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。							福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
場所	日時	総量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子総量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)	日時	事務本館南側 総量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 総量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 総量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
正門	2011/6/18 9:00	30.3	<0.01	曇り	南南東	2.9	2011/6/18 9:00	358	設備故障により欠測 (5/21 11:00~) 6/2 12:10より、モニタ リングカーを西門→正門 に移動し測定	14
正門	2011/6/18 9:10	30.0	<0.01	曇り	南東	2.0	2011/6/18 9:30	360		14
正門	2011/6/18 9:20	29.7	<0.01	曇り	南東	1.9	2011/6/18 10:00	357		14
正門	2011/6/18 9:30	29.7	<0.01	曇り	南	2.1	2011/6/18 10:30	358		14
正門	2011/6/18 9:40	30.1	<0.01	曇り	南南東	2.2	2011/6/18 11:00	357		14
正門	2011/6/18 9:50	30.2	<0.01	曇り	南	1.9	2011/6/18 11:30	356		14
正門	2011/6/18 10:00	30.2	<0.01	曇り	南	2.1	2011/6/18 12:00	359		14
正門	2011/6/18 10:10	29.7	<0.01	曇り	南	2.1	2011/6/18 12:30	354		14
正門	2011/6/18 10:20	30.1	<0.01	曇り	南東	2.6	2011/6/18 13:00	356		14
正門	2011/6/18 10:30	30.1	<0.01	曇り	南	2.2	2011/6/18 13:30	354		14
正門	2011/6/18 10:40	30.2	<0.01	曇り	南西	2.1	2011/6/18 14:00	354		14
正門	2011/6/18 10:50	30.2	<0.01	曇り	南東	2.1	2011/6/18 14:30	352		14
正門	2011/6/18 11:00	30.0	<0.01	曇り	南東	2.1	2011/6/18 15:00	354		14
正門	2011/6/18 11:10	29.7	<0.01	曇り	東南東	2.3				
正門	2011/6/18 11:20	30.0	<0.01	曇り	南南東	2.5				
西門	2011/6/18 11:30	14.1	<0.01	曇り	東	2.6				
西門	2011/6/18 11:40	14.1	<0.01	曇り	東	2.1				
西門	2011/6/18 11:50	14.2	<0.01	曇り	東	2.1				
正門	2011/6/18 12:00	30.4	<0.01	曇り	南	3.4				
正門	2011/6/18 12:10	30.3	<0.01	曇り	南	2.5				
正門	2011/6/18 12:20	30.3	<0.01	曇り	南	2.0				
正門	2011/6/18 12:30	29.9	<0.01	曇り	南南東	2.4				
正門	2011/6/18 12:40	30.4	<0.01	曇り	南南東	2.2				
正門	2011/6/18 12:50	30.3	<0.01	曇り	南南東	2.3				
正門	2011/6/18 13:00	30.3	<0.01	曇り	南東	2.1				
正門	2011/6/18 13:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	2.1				
正門	2011/6/18 13:20	30.3	<0.01	曇り	南南東	1.7				
正門	2011/6/18 13:30	30.3	<0.01	曇り	南南東	2.0				
正門	2011/6/18 13:40	30.2	<0.01	曇り	南南東	2.1				
正門	2011/6/18 13:50	30.2	<0.01	曇り	南南西	1.7				
正門	2011/6/18 14:00	30.4	<0.01	曇り	南南東	1.4				
正門	2011/6/18 14:10	30.3	<0.01	曇り	南	1.8				
正門	2011/6/18 14:20	30.4	<0.01	曇り	南	1.9				
正門	2011/6/18 14:30	30.3	<0.01	曇り	南	1.7				
正門	2011/6/18 14:40	30.2	<0.01	曇り	南	1.3				
正門	2011/6/18 14:50	30.2	<0.01	雨	南	1.4				
正門	2011/6/18 15:00	30.0	<0.01	雨	南南西	1.5				

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー) 注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。							福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)	日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
正門	2011/6/18 6:00	30.1	<0.01	曇り	南東	0.7	2011/6/18 6:00	361	装置故障により欠測 (5/21 11:00~) 6/2 12:10より、モニタリ ングカーを西門→正門 に移動し測定	14
正門	2011/6/18 6:10	30.2	<0.01	曇り	南南西	0.6	2011/6/18 6:30	360		14
正門	2011/6/18 6:20	30.1	<0.01	曇り	南	0.9	2011/6/18 7:00	362		14
正門	2011/6/18 6:30	30.1	<0.01	曇り	南南東	0.8	2011/6/18 7:30	362		14
正門	2011/6/18 6:40	30.2	<0.01	曇り	南	0.8	2011/6/18 8:00	361		14
正門	2011/6/18 6:50	30.2	<0.01	曇り	南	0.7	2011/6/18 8:30	360		14
正門	2011/6/18 7:00	30.1	<0.01	曇り	東	0.7	2011/6/18 9:00	358		14
正門	2011/6/18 7:10	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.0	2011/6/18 9:30	360		14
正門	2011/6/18 7:20	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.0	2011/6/18 10:00	357		14
正門	2011/6/18 7:30	30.0	<0.01	曇り	東南東	1.3	2011/6/18 10:30	358		14
正門	2011/6/18 7:40	30.1	<0.01	晴れ	東南東	1.2	2011/6/18 11:00	357		14
正門	2011/6/18 7:50	30.1	<0.01	晴れ	東南東	1.5	2011/6/18 11:30	356		14
正門	2011/6/18 8:00	30.0	<0.01	晴れ	東南東	1.9	2011/6/18 12:00	359		14
正門	2011/6/18 8:10	30.2	<0.01	晴れ	南南東	2.0				
正門	2011/6/18 8:20	30.0	<0.01	曇り	南南東	2.0				
正門	2011/6/18 8:30	29.9	<0.01	曇り	南南東	1.8				
正門	2011/6/18 8:40	30.0	<0.01	曇り	南南東	2.2				
正門	2011/6/18 8:50	30.1	<0.01	曇り	南南東	2.9				
正門	2011/6/18 9:00	30.3	<0.01	曇り	南南東	2.9				
正門	2011/6/18 9:10	30.0	<0.01	曇り	南東	2.0				
正門	2011/6/18 9:20	29.7	<0.01	曇り	南東	1.9				
正門	2011/6/18 9:30	29.7	<0.01	曇り	南	2.1				
正門	2011/6/18 9:40	30.1	<0.01	曇り	南南東	2.2				
正門	2011/6/18 9:50	30.2	<0.01	曇り	南	1.9				
正門	2011/6/18 10:00	30.2	<0.01	曇り	南	2.1				
正門	2011/6/18 10:10	29.7	<0.01	曇り	南	2.1				
正門	2011/6/18 10:20	30.1	<0.01	曇り	南東	2.6				
正門	2011/6/18 10:30	30.1	<0.01	曇り	南	2.2				
正門	2011/6/18 10:40	30.2	<0.01	曇り	南西	2.1				
正門	2011/6/18 10:50	30.2	<0.01	曇り	南東	2.1				
正門	2011/6/18 11:00	30.0	<0.01	曇り	南東	2.1				
正門	2011/6/18 11:10	29.7	<0.01	曇り	東南東	2.3				
正門	2011/6/18 11:20	30.0	<0.01	曇り	南南東	2.5				
西門	2011/6/18 11:30	14.1	<0.01	曇り	東	2.6				
西門	2011/6/18 11:40	14.1	<0.01	曇り	東	2.1				
西門	2011/6/18 11:50	14.2	<0.01	曇り	東	2.1				
正門	2011/6/18 12:00	30.4	<0.01	曇り	南	3.4				

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)							福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。										
場所	日時	総量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)	日時	本所本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
正門	2011/6/18 0:00	30.2	<0.01	曇り	南西	0.7	2011/6/18 0:00	359	陸自第2師により欠測 (5/21 11:00~) 6/2 12:10より、モニタリ ングカーを西門→正門 に移動し測定	14
正門	2011/6/18 0:10	30.2	<0.01	曇り	東南東	0.7	2011/6/18 0:30	361		14
正門	2011/6/18 0:20	30.2	<0.01	曇り	南東	1.0	2011/6/18 1:00	362		14
正門	2011/6/18 0:30	30.2	<0.01	曇り	南	1.1	2011/6/18 1:30	361		14
正門	2011/6/18 0:40	30.1	<0.01	曇り	南南東	0.8	2011/6/18 2:00	359		14
正門	2011/6/18 0:50	30.1	<0.01	曇り	南	1.0	2011/6/18 2:30	361		14
正門	2011/6/18 1:00	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9	2011/6/18 3:00	360		14
正門	2011/6/18 1:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.0	2011/6/18 3:30	360		14
正門	2011/6/18 1:20	30.2	<0.01	曇り	南東	0.9	2011/6/18 4:00	362		14
正門	2011/6/18 1:30	30.2	<0.01	曇り	南	1.0	2011/6/18 4:30	362		14
正門	2011/6/18 1:40	30.2	<0.01	曇り	南	1.3	2011/6/18 5:00	359		14
正門	2011/6/18 1:50	30.2	<0.01	曇り	南	1.3	2011/6/18 5:30	359		14
正門	2011/6/18 2:00	30.2	<0.01	曇り	南東	1.1	2011/6/18 6:00	361		14
正門	2011/6/18 2:10	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.1				
正門	2011/6/18 2:20	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.2				
正門	2011/6/18 2:30	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/18 2:40	30.3	<0.01	曇り	南	0.9				
正門	2011/6/18 2:50	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.7				
正門	2011/6/18 3:00	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.8				
正門	2011/6/18 3:10	30.3	<0.01	曇り	南南東	1.0				
正門	2011/6/18 3:20	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.1				
正門	2011/6/18 3:30	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/18 3:40	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/18 3:50	30.2	<0.01	曇り	南	0.8				
正門	2011/6/18 4:00	30.2	<0.01	曇り	南	0.7				
正門	2011/6/18 4:10	30.1	<0.01	曇り	南	0.7				
正門	2011/6/18 4:20	30.1	<0.01	曇り	南	0.5				
正門	2011/6/18 4:30	30.2	<0.01	曇り	南	0.6				
正門	2011/6/18 4:40	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/18 4:50	30.1	<0.01	曇り	南	0.9				
正門	2011/6/18 5:00	30.2	<0.01	曇り	南西	0.9				
正門	2011/6/18 5:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/18 5:20	30.1	<0.01	曇り	南南西	1.0				
正門	2011/6/18 5:30	30.2	<0.01	曇り	西南西	0.8				
正門	2011/6/18 5:40	30.1	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/18 5:50	30.0	<0.01	曇り	南南東	0.6				
正門	2011/6/18 6:00	30.1	<0.01	曇り	南東	0.7				


福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)							福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。							日時	本所本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)	日時	本所本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
正門	2011/6/17 18:00	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.0	2011/6/17 18:00	353	装置故障により欠測 (5/21 11:00~) 6/2 12:10より、モニタ リングカーを西門→正門 に移動し測定	14
正門	2011/6/17 18:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9	2011/6/17 18:30	353		14
正門	2011/6/17 18:20	30.2	<0.01	曇り	東	1.0	2011/6/17 19:00	353		14
正門	2011/6/17 18:30	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.0	2011/6/17 19:30	353		14
正門	2011/6/17 18:40	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.4	2011/6/17 20:00	354		14
正門	2011/6/17 18:50	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9	2011/6/17 20:30	357		14
正門	2011/6/17 19:00	30.3	<0.01	曇り	南	1.0	2011/6/17 21:00	356		14
正門	2011/6/17 19:10	30.2	<0.01	曇り	南	0.9	2011/6/17 21:30	358		14
正門	2011/6/17 19:20	30.3	<0.01	曇り	南	1.4	2011/6/17 22:00	358		14
正門	2011/6/17 19:30	30.2	<0.01	曇り	東	1.4	2011/6/17 22:30	358		14
正門	2011/6/17 19:40	30.3	<0.01	曇り	南東	0.8	2011/6/17 23:00	357		14
正門	2011/6/17 19:50	30.2	<0.01	曇り	南東	0.7	2011/6/17 23:30	360		14
正門	2011/6/17 20:00	30.3	<0.01	曇り	南東	0.9	2011/6/18 0:00	359		14
正門	2011/6/17 20:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.7				
正門	2011/6/17 20:20	30.1	<0.01	曇り	南	0.8				
正門	2011/6/17 20:30	30.2	<0.01	曇り	南西	0.9				
正門	2011/6/17 20:40	30.2	<0.01	曇り	南	0.6				
正門	2011/6/17 20:50	30.2	<0.01	曇り	西	0.4				
正門	2011/6/17 21:00	30.2	<0.01	曇り	南西	0.6				
正門	2011/6/17 21:10	30.2	<0.01	曇り	南西	0.7				
正門	2011/6/17 21:20	30.3	<0.01	曇り	南西	0.6				
正門	2011/6/17 21:30	30.2	<0.01	曇り	西	0.7				
正門	2011/6/17 21:40	30.2	<0.01	曇り	南南西	1.1				
正門	2011/6/17 21:50	30.2	<0.01	曇り	南西	1.1				
正門	2011/6/17 22:00	30.2	<0.01	曇り	西	0.9				
正門	2011/6/17 22:10	30.2	<0.01	曇り	南	0.9				
正門	2011/6/17 22:20	30.2	<0.01	曇り	南西	1.1				
正門	2011/6/17 22:30	30.3	<0.01	曇り	南西	0.8				
正門	2011/6/17 22:40	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.0				
正門	2011/6/17 22:50	30.2	<0.01	曇り	南西	1.0				
正門	2011/6/17 23:00	30.2	<0.01	曇り	南	0.8				
正門	2011/6/17 23:10	30.2	<0.01	曇り	南	1.0				
正門	2011/6/17 23:20	30.2	<0.01	曇り	南	1.1				
正門	2011/6/17 23:30	30.2	<0.01	曇り	南東	1.2				
正門	2011/6/17 23:40	30.1	<0.01	曇り	南	1.0				
正門	2011/6/17 23:50	30.1	<0.01	曇り	南西	0.9				
正門	2011/6/18 0:00	30.2	<0.01	曇り	南西	0.7				

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー) ※)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。							福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)	日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
正門	2011/6/17 15:00	30.1	<0.01	曇り	東南東	1.7	2011/6/17 15:00	354	装置故障により欠測 (5/21 11:00~) 6/2 12:10より、モニタリ ングカーを西門→正門 に移動し測定	14
正門	2011/6/17 15:10	29.7	<0.01	曇り	南東	1.5	2011/6/17 15:30	352		14
正門	2011/6/17 15:20	30.3	<0.01	曇り	南東	1.6	2011/6/17 16:00	354		14
正門	2011/6/17 15:30	30.0	<0.01	雨	南南東	1.3	2011/6/17 16:30	353		14
正門	2011/6/17 15:40	30.1	<0.01	雨	南南東	1.3	2011/6/17 17:00	352		14
正門	2011/6/17 15:50	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.7	2011/6/17 17:30	352		14
正門	2011/6/17 16:00	30.0	<0.01	曇り	南南東	1.5	2011/6/17 18:00	353		14
正門	2011/6/17 16:10	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.6	2011/6/17 18:30	353		14
正門	2011/6/17 16:20	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.4	2011/6/17 19:00	353		14
正門	2011/6/17 16:30	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.5	2011/6/17 19:30	353		14
正門	2011/6/17 16:40	30.1	<0.01	曇り	南	1.6	2011/6/17 20:00	354		14
正門	2011/6/17 16:50	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.1	2011/6/17 20:30	357		14
正門	2011/6/17 17:00	30.2	<0.01	曇り	南東	1.5	2011/6/17 21:00	356		14
正門	2011/6/17 17:10	30.1	<0.01	曇り	南東	1.3				
正門	2011/6/17 17:20	30.2	<0.01	曇り	南東	1.2				
正門	2011/6/17 17:30	30.2	<0.01	曇り	南東	1.2				
正門	2011/6/17 17:40	30.2	<0.01	曇り	南東	1.2				
正門	2011/6/17 17:50	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.1				
正門	2011/6/17 18:00	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.0				
正門	2011/6/17 18:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/17 18:20	30.2	<0.01	曇り	東	1.0				
正門	2011/6/17 18:30	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.0				
正門	2011/6/17 18:40	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.4				
正門	2011/6/17 18:50	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.9				
正門	2011/6/17 19:00	30.3	<0.01	曇り	南	1.0				
正門	2011/6/17 19:10	30.2	<0.01	曇り	南	0.9				
正門	2011/6/17 19:20	30.3	<0.01	曇り	南	1.4				
正門	2011/6/17 19:30	30.2	<0.01	曇り	東	1.4				
正門	2011/6/17 19:40	30.3	<0.01	曇り	南東	0.8				
正門	2011/6/17 19:50	30.2	<0.01	曇り	南東	0.7				
正門	2011/6/17 20:00	30.3	<0.01	曇り	南東	0.9				
正門	2011/6/17 20:10	30.2	<0.01	曇り	南南東	0.7				
正門	2011/6/17 20:20	30.1	<0.01	曇り	南	0.8				
正門	2011/6/17 20:30	30.2	<0.01	曇り	南西	0.9				
正門	2011/6/17 20:40	30.2	<0.01	曇り	南	0.6				
正門	2011/6/17 20:50	30.2	<0.01	曇り	西	0.4				
正門	2011/6/17 21:00	30.2	<0.01	曇り	南西	0.6				

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)							福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。										
場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)	日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
正門	2011/6/17 9:00	30.0	<0.01	曇り	南	1.9	2011/6/17 9:00	358	設置故障により欠測 (5/21 11:00~) 6/2 12:10より、モニタリ ングカーを西門→正門 に移動し測定	14
正門	2011/6/17 9:10	29.8	<0.01	曇り	北東	2.0	2011/6/17 9:30	358		14
正門	2011/6/17 9:20	29.8	<0.01	曇り	北東	3.1	2011/6/17 10:00	357		14
正門	2011/6/17 9:30	29.8	<0.01	曇り	東北東	4.8	2011/6/17 10:30	356		14
正門	2011/6/17 9:40	29.9	<0.01	曇り	南	3.2	2011/6/17 11:00	356		13
正門	2011/6/17 9:50	29.8	<0.01	曇り	南南西	1.7	2011/6/17 11:30	355		14
正門	2011/6/17 10:00	30.0	<0.01	曇り	南東	1.8	2011/6/17 12:00	356		14
正門	2011/6/17 10:10	30.0	<0.01	曇り	南南東	1.8	2011/6/17 12:30	355		14
正門	2011/6/17 10:20	29.8	<0.01	曇り	南南東	1.9	2011/6/17 13:00	355		14
正門	2011/6/17 10:30	30.0	<0.01	曇り	南南東	2.3	2011/6/17 13:30	354		14
正門	2011/6/17 10:40	30.2	<0.01	曇り	南東	2.0	2011/6/17 14:00	354		14
正門	2011/6/17 10:50	29.8	<0.01	曇り	南南西	2.3	2011/6/17 14:30	353		14
正門	2011/6/17 11:00	30.2	<0.01	曇り	南	2.4	2011/6/17 15:00	354		14
正門	2011/6/17 11:10	29.8	<0.01	曇り	南南東	2.5				
正門	2011/6/17 11:20	30.2	<0.01	曇り	南	2.4				
西門	2011/6/17 11:30	13.9	<0.01	曇り	東北東	2.1				
西門	2011/6/17 11:40	14.0	<0.01	曇り	東	1.4				
西門	2011/6/17 11:50	14.0	<0.01	曇り	東	1.1				
正門	2011/6/17 12:00	29.7	<0.01	曇り	南	2.7				
正門	2011/6/17 12:10	30.0	<0.01	曇り	南南東	1.8				
正門	2011/6/17 12:20	30.0	<0.01	曇り	南南東	2.1				
正門	2011/6/17 12:30	29.9	<0.01	曇り	南南東	1.9				
正門	2011/6/17 12:40	30.0	<0.01	曇り	南	2.0				
正門	2011/6/17 12:50	30.1	<0.01	曇り	南	1.8				
正門	2011/6/17 13:00	30.1	<0.01	曇り	南南東	1.4				
正門	2011/6/17 13:10	30.0	<0.01	曇り	南東	1.7				
正門	2011/6/17 13:20	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.7				
正門	2011/6/17 13:30	30.2	<0.01	曇り	南南東	1.4				
正門	2011/6/17 13:40	30.2	<0.01	曇り	南東	1.5				
正門	2011/6/17 13:50	30.0	<0.01	曇り	南東	1.7				
正門	2011/6/17 14:00	30.0	<0.01	曇り	南	1.7				
正門	2011/6/17 14:10	30.1	<0.01	曇り	南東	1.7				
正門	2011/6/17 14:20	29.2	<0.01	曇り	南東	1.9				
正門	2011/6/17 14:30	30.1	<0.01	曇り	南東	1.5				
正門	2011/6/17 14:40	30.1	<0.01	曇り	南東	1.6				
正門	2011/6/17 14:50	30.0	<0.01	曇り	南東	1.6				
正門	2011/6/17 15:00	30.1	<0.01	曇り	東南東	1.7				

福島第一原子力発電所敷地内の線量率

(モニタリングカーによる測定値)

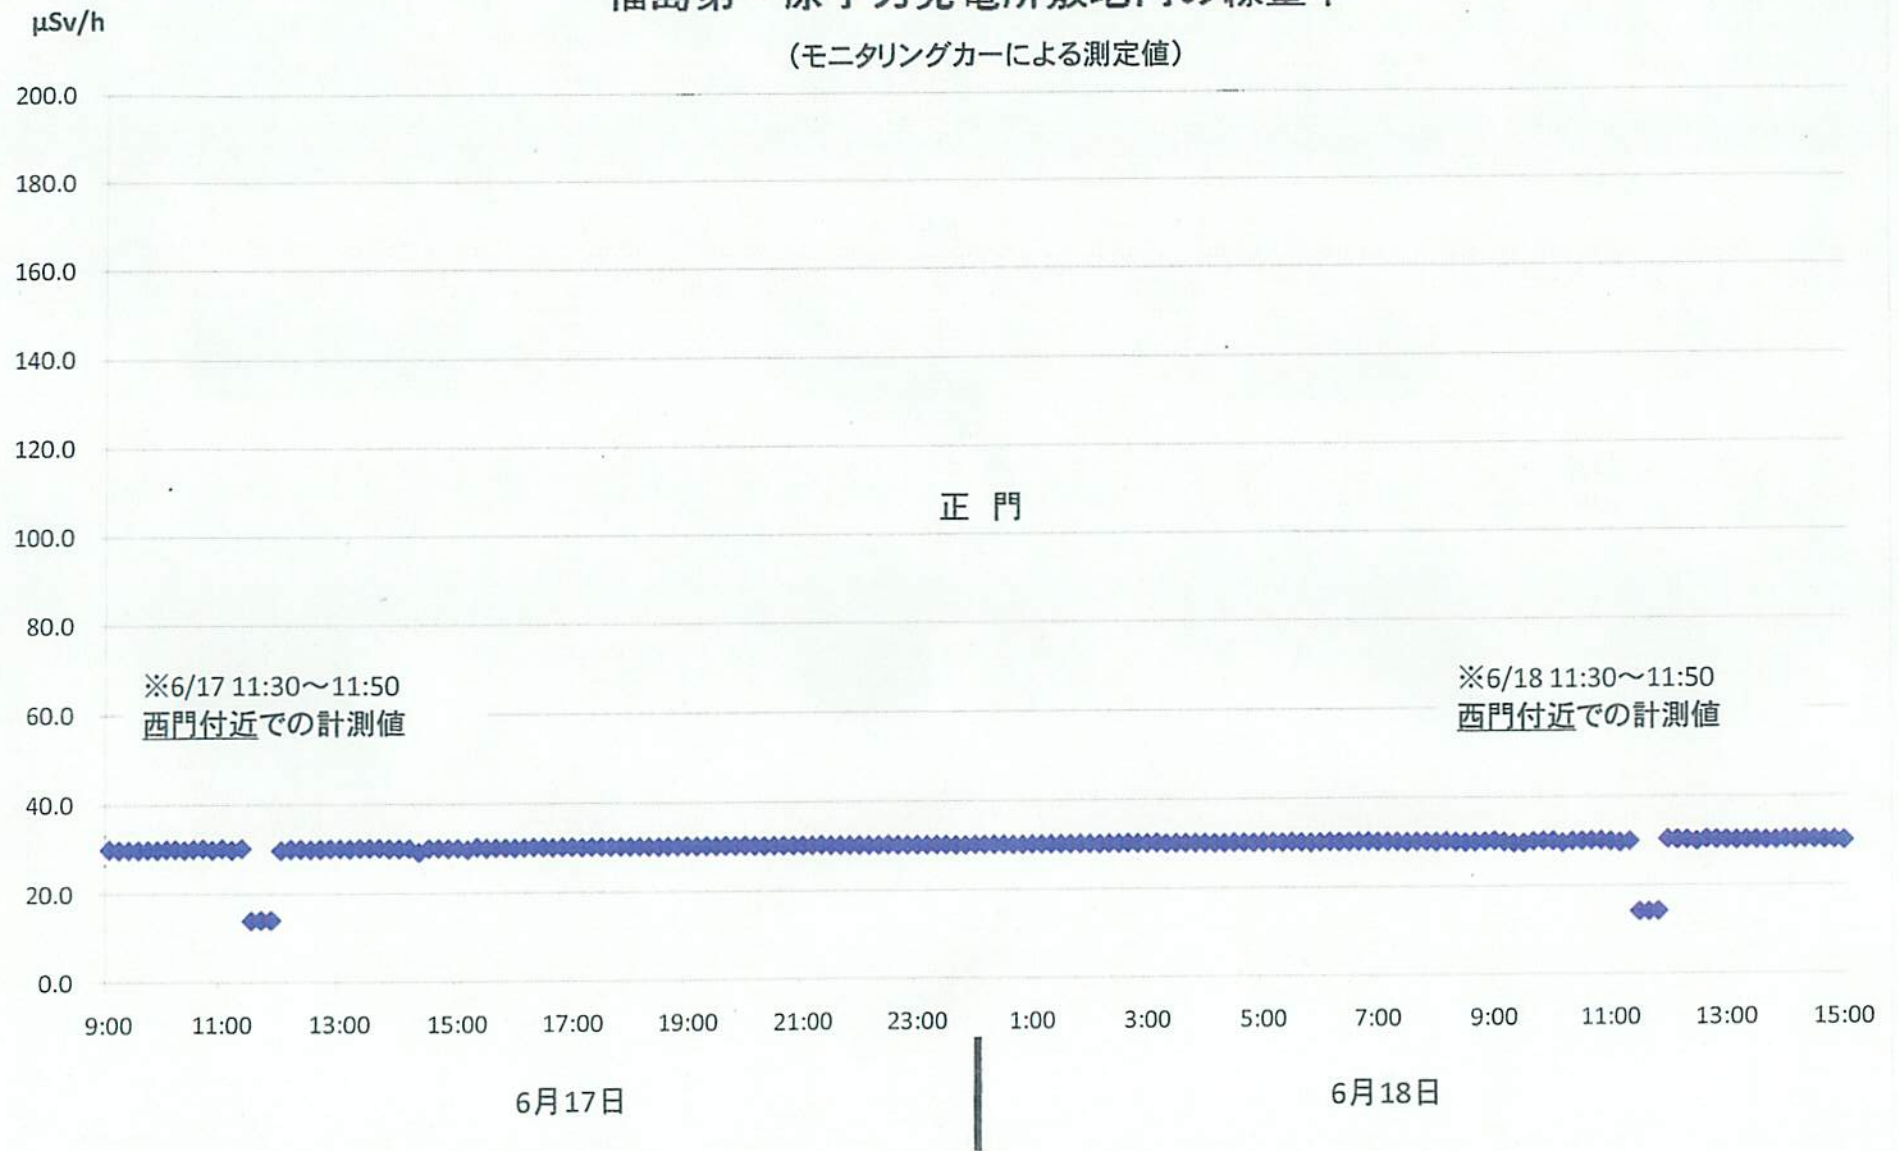

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

日時	MP							
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/18 9:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 13:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 13:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 13:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 13:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 13:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 13:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 14:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 14:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 14:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 14:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 14:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 14:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 15:00	5	24	15	15	18	39	121	102

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

日時	MP							
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/18 6:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 6:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 6:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 6:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 6:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 6:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 7:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 7:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 7:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 7:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 7:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 7:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 8:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 8:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 8:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 8:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 8:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 8:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 9:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 9:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 10:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 11:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/18 12:00	5	24	15	15	18	39	121	102

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

日時	MP							
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/18 0:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 0:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 0:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 0:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 0:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 0:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 1:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 1:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 1:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 1:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 1:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 1:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 2:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 2:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 2:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 2:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 2:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 2:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 3:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 3:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 3:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 3:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 3:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 3:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 4:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 4:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 4:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 4:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 4:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 4:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 5:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 5:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 5:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 5:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 5:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 5:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 6:00	5	24	15	15	18	39	120	102

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

日時	MP							
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/17 18:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 22:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 22:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 22:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 22:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 22:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 22:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 23:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 23:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 23:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 23:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 23:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 23:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/18 0:00	5	24	15	15	18	39	120	102

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

日時	MP							
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/17 15:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 15:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 15:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 15:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 15:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 15:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 16:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 16:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 16:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 16:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 16:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 16:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 17:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 17:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 17:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 17:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 17:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 17:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 18:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 19:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 20:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 21:00	5	24	15	15	18	39	121	102

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率


単位: $\mu\text{Sv/h}$

日時	MP							
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/17 9:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 9:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 9:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 9:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 9:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 9:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 10:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 10:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 10:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 10:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 10:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/17 10:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 11:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 11:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 11:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/17 11:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 11:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 11:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 12:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 12:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 12:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 12:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 12:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 12:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 13:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 13:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 13:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 13:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 13:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 13:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 14:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 14:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 14:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 14:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 14:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 14:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/17 15:00	5	24	15	15	18	39	121	102

福島第一原子力発電所

2011/6/18

17:30現在

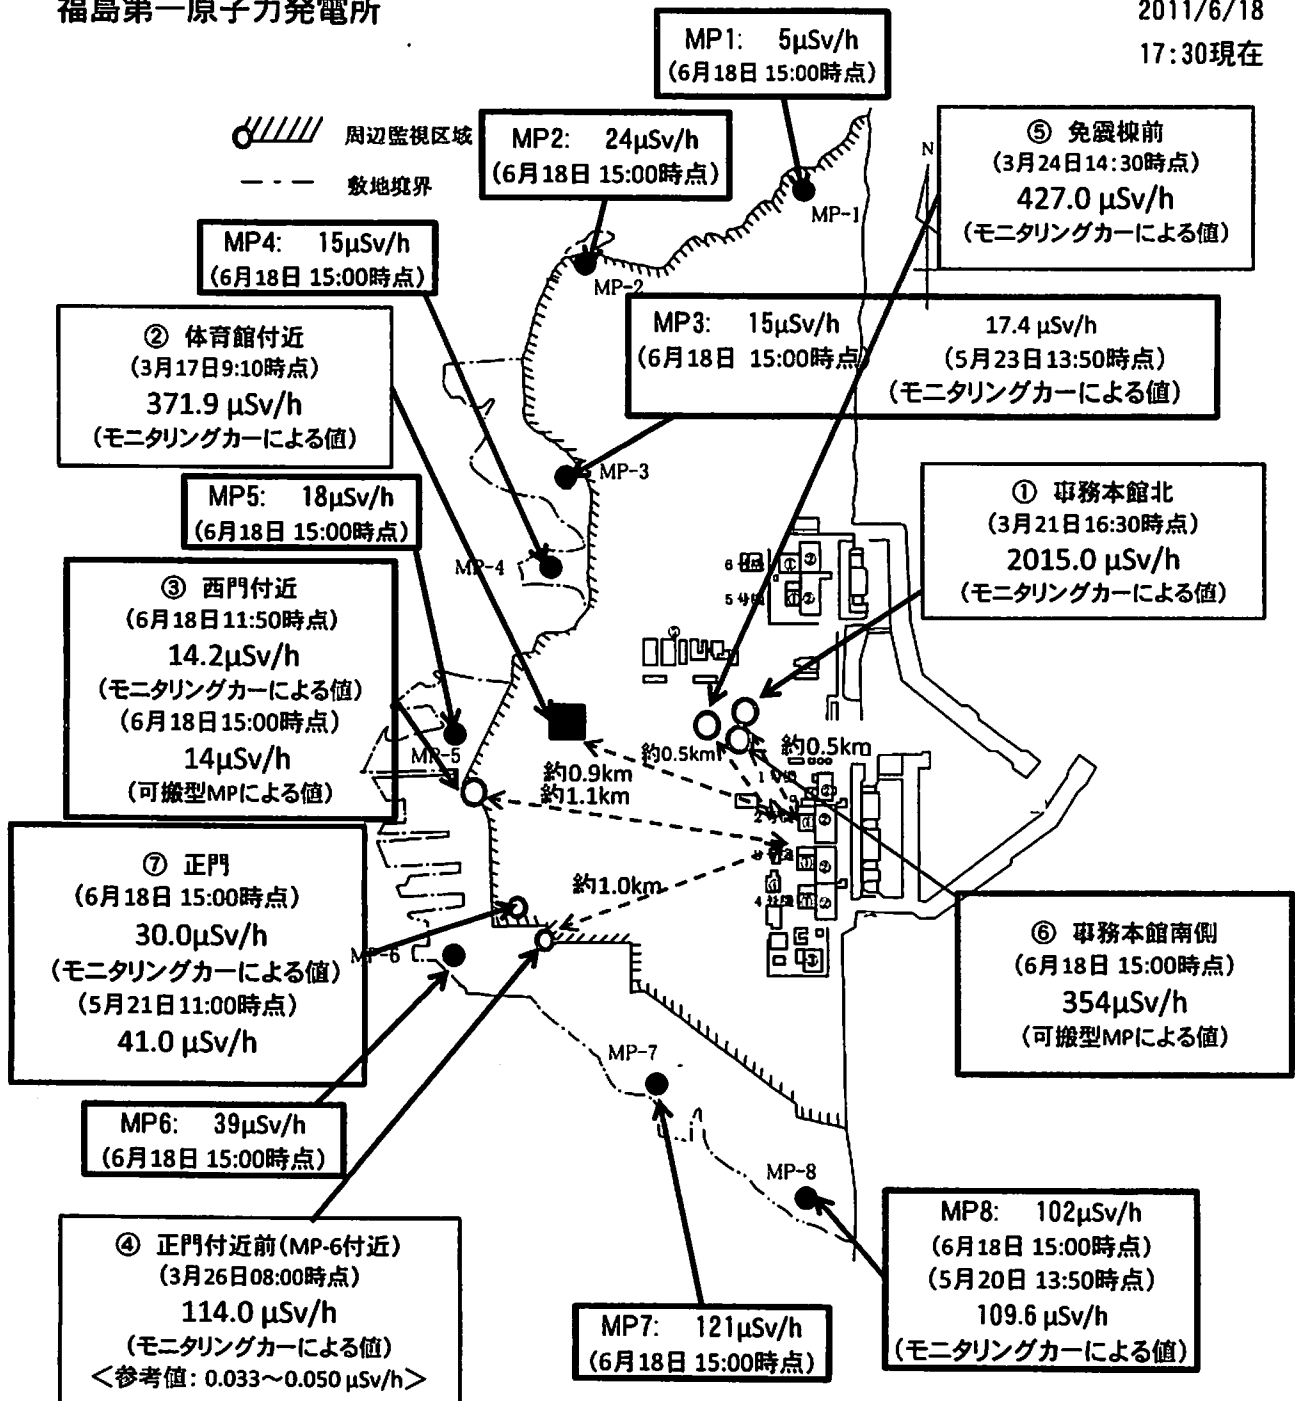

福島第二MP情報

単位: $\mu\text{Sv/h}$

単位m/s

日時	MP							スタック		感雨
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	風向	風速	
2011/6/18 9:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	1.0	南	8.3	無
2011/6/18 9:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.5	無
2011/6/18 9:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.4	無
2011/6/18 9:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.6	無
2011/6/18 9:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.2	無
2011/6/18 9:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.6	無
2011/6/18 10:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.1	無
2011/6/18 10:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.4	無
2011/6/18 10:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	6.9	無
2011/6/18 10:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.6	無
2011/6/18 10:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.0	無
2011/6/18 10:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.0	無
2011/6/18 11:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.9	無
2011/6/18 11:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.6	無
2011/6/18 11:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.0	無
2011/6/18 11:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.3	無
2011/6/18 11:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.7	無
2011/6/18 11:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.8	無
2011/6/18 12:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.5	無
2011/6/18 12:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.9	無
2011/6/18 12:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.4	無
2011/6/18 12:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.5	無
2011/6/18 12:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	10.1	無
2011/6/18 12:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.7	無
2011/6/18 13:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.1	無
2011/6/18 13:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.7	有
2011/6/18 13:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.7	有
2011/6/18 13:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.7	無
2011/6/18 13:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.4	有
2011/6/18 13:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.7	有
2011/6/18 14:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.0	有
2011/6/18 14:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	8.0	有
2011/6/18 14:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.7	有
2011/6/18 14:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.7	有
2011/6/18 14:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	6.7	有
2011/6/18 14:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.0	有
2011/6/18 15:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	7.1	有

風速が0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)、この時の風向を「-」と表記する。

福島第二MP情報

単位: $\mu\text{Sv/h}$

単位m/s

日時	MP							スタック		感雨
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	風向	風速	
2011/6/18 6:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.3	無
2011/6/18 6:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.2	無
2011/6/18 6:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	3.3	無
2011/6/18 6:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	3.8	無
2011/6/18 6:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	3.0	無
2011/6/18 6:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南西	2.9	無
2011/6/18 7:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南西	2.7	無
2011/6/18 7:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	2.6	無
2011/6/18 7:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	2.8	無
2011/6/18 7:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	2.5	無
2011/6/18 7:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	3.3	無
2011/6/18 7:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	4.9	無
2011/6/18 8:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	5.8	無
2011/6/18 8:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	6.3	無
2011/6/18 8:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	6.6	無
2011/6/18 8:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	6.5	無
2011/6/18 8:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.2	無
2011/6/18 8:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.9	無
2011/6/18 9:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	1.0	南	8.3	無
2011/6/18 9:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.5	無
2011/6/18 9:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.4	無
2011/6/18 9:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.6	無
2011/6/18 9:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.2	無
2011/6/18 9:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.6	無
2011/6/18 10:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.1	無
2011/6/18 10:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.4	無
2011/6/18 10:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	6.9	無
2011/6/18 10:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.6	無
2011/6/18 10:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.0	無
2011/6/18 10:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.0	無
2011/6/18 11:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	7.9	無
2011/6/18 11:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.6	無
2011/6/18 11:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.0	無
2011/6/18 11:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.3	無
2011/6/18 11:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.7	無
2011/6/18 11:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	8.8	無
2011/6/18 12:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	9.5	無

風速が0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)、この時の風向を「-」と表記する。

福島第二MP情報

単位: $\mu\text{Sv/h}$

単位 m/s

日時	MP							スタック		感雨
	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	風向	風速	
2011/6/18 0:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	4.9	無
2011/6/18 0:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	4.7	無
2011/6/18 0:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	4.4	無
2011/6/18 0:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	2.6	無
2011/6/18 0:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	4.2	無
2011/6/18 0:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	4.2	無
2011/6/18 1:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	5.0	無
2011/6/18 1:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.1	無
2011/6/18 1:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.3	無
2011/6/18 1:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.6	無
2011/6/18 1:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	5.7	無
2011/6/18 1:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.2	無
2011/6/18 2:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.5	無
2011/6/18 2:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.7	無
2011/6/18 2:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.5	無
2011/6/18 2:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.2	無
2011/6/18 2:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.9	無
2011/6/18 2:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.5	無
2011/6/18 3:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.8	無
2011/6/18 3:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	5.1	無
2011/6/18 3:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	3.4	無
2011/6/18 3:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	3.4	無
2011/6/18 3:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	3.6	無
2011/6/18 3:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	3.7	無
2011/6/18 4:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	3.2	無
2011/6/18 4:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	2.9	無
2011/6/18 4:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	3.5	無
2011/6/18 4:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	2.9	無
2011/6/18 4:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	4.4	無
2011/6/18 4:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	4.0	無
2011/6/18 5:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南	3.5	無
2011/6/18 5:10	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.1	無
2011/6/18 5:20	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.5	無
2011/6/18 5:30	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.3	無
2011/6/18 5:40	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	6.6	無
2011/6/18 5:50	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.1	無
2011/6/18 6:00	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	-	南南西	5.3	無

風速が 0.5m/s 未満の場合「CALM」(静穏)、この時の風向を「-」と表記する。